

# CATTANEO, VIA CARLO

N. Intervento

**0075**

## Descrizione prestazionale dell'intervento

**Arrotondamento** dell'angolo mediante fresatura del materiale.

La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)


## Criticità

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

## Foto del rilievo



## Esempio

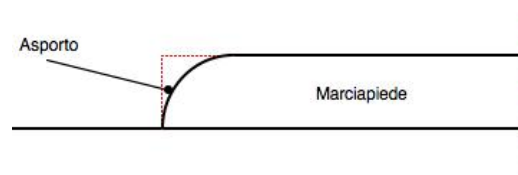

## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.**0,50**