

LEONI, VIA

N. Intervento

1742

Descrizione prestazionale dell'intervento

Protezione del parapetto con **lastra in plexiglass** o similare al fine di renderlo conforme alle caratteristiche di altezza non inferiore a cm 100 e di inattraversabilità da parte di una sfera di diametro superiore ai 10 cm. La lastra trasparente manterrà libera la visuale, dovrà avere bordi arrotondati e perni di fissaggio adeguati al fine di renderla completamente solidale al resto della struttura.


Criticità

Inadeguatezza del parapetto esterno

Foto del rilievo



Esempio

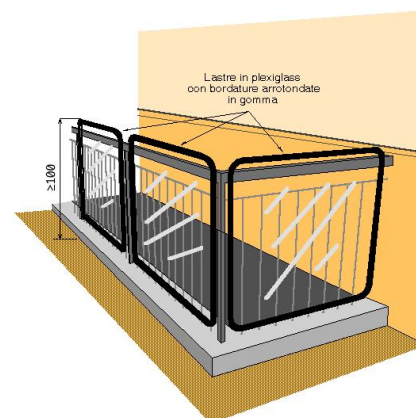

Riferimenti alla normativa nazionale

L.R. 6

5.3.1 - 5.6

D.M. 236

4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 - 8.1.10 -

D.P.R. 503

Art. 7 - 15 - 23

Note integrative:

Prevedere una protezione adeguata al parapetto

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018