

## S. MAFFEI, S.NE

**2549**

### Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di "Attenzione/Servizio", ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

### ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.


### Criticità

**Assenza** di segnalazione **tattilo-plantare** per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

### Foto del rilievo



### Esempio

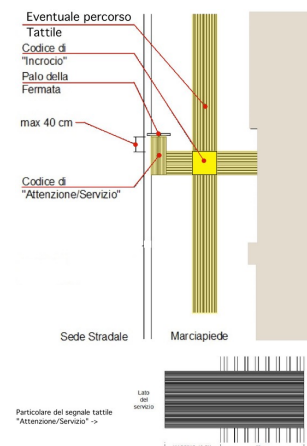

### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27	Legge
41/1986 art. 32	
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2	D.P.R.
503/96 art. 4 - 5	
Legge 104/96 art. 24	D.P.R.

### Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution**

### DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018