

SALICI, VIA

N. Intervento

0654

Descrizione prestazionale dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo "miniascensore"). Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120, con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e illuminazione interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg 180.


Criticità

Assenza di piattaforma elevatrice

Foto del rilievo



Esempio

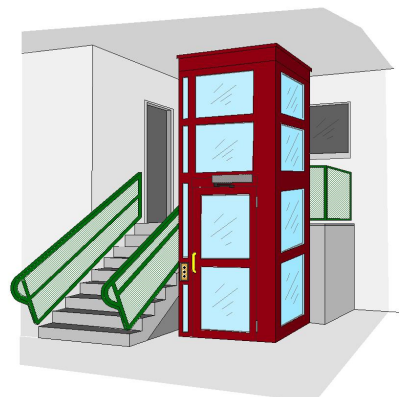

Riferimenti alla normativa nazionale

L.R. 6

5.3.4

D.M. 236

4.1.13 - 8.1.13

D.P.R. 503

Art. 15 - 23

Note integrative:

È stato inserito come codice l'inserimento di un servoscala ma in questo caso sarebbe preferibile la realizzazione di una passerella aerea e l'inserimento di una piattaforma per superare il dislivello o di tipo pantografo o di altro tipo anche aperta

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018