

RIVA BATTELLO, L.GE

0649

Descrizione prestazionale dell'intervento

In presenza di ragguardevole dislivello, al fine di evitare la facile caduta di persone con disabilità motoria, sensoriale o distratte, si prevede **l'inserimento di parapetto** con altezza non inferiore a cm 100 e struttura inattraversabile da una sfera di diametro superiore ai 10 cm.


Criticità

Assenza di parapetto

Foto del rilievo



Esempio

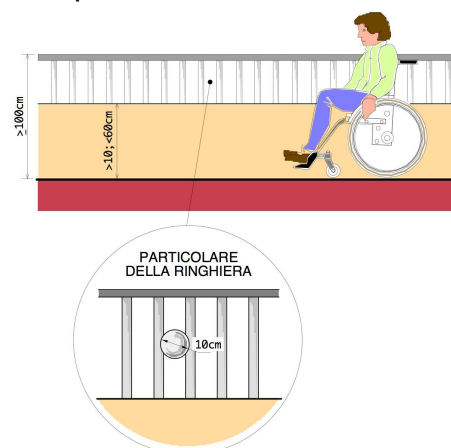

Riferimenti alla normativa nazionale
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7

Note integrative:

Si prevede di proteggere il parapetto esistente con l'aggiunta di un materiale per impedire la caduta dall'alto.
Il percorso che parte dal ponte Garibaldi conduce a una parte finale nella quale ci si c'è la presenza di una serie di gradini per superare un dislivello superiore a mezzo metro, il che il percorso non sarà accessibile.

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **91,00**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018