


ELENCO MATERIALI PER PROTEZIONE MECCANICA		
POS	DESCRIZIONE	QUANT.
①	Tubo di protezione in acciaio rivestito in polietilene DN 300 (12") mm, Sp. 9.5 mm, TAB.GASD. A1.04.01	m. 371*
②	Distanziatori isolanti a collare tipo B DN 300 (12") mm TAB.GASD. A9.01.06	N. 371
③	Corredo completo per fasce termorestringenti DN 300 x 200 mm TAB.GASD. A.09.02.11	N. 16
④	Tubo per sfiati Sp. 2.9 mm DN 80 mm (parte interrata)	m. 100
⑤	Curve R=1.5d DN 80mm α=90°	N. 4
⑥	Tubo per sfiato Sp. 2.9mm DN 80mm TIPO 2 TAB. GASD. A10.08.01	N. 13
⑦	Esalatore diritto in lega leggera DN 80mm TAB. GASD. A10.08.01.	N. 13
⑧	Coppella in resina sintetica rigida spess. min. 5 mm (Gasd.B1.04.00. Fg.6 di 9)	N. 13

*

Lunghezze dei vari tratti di Tubo di Protezione
(6+8+18+56+24+150+73+36)


COROGRAFIA 1:25.000

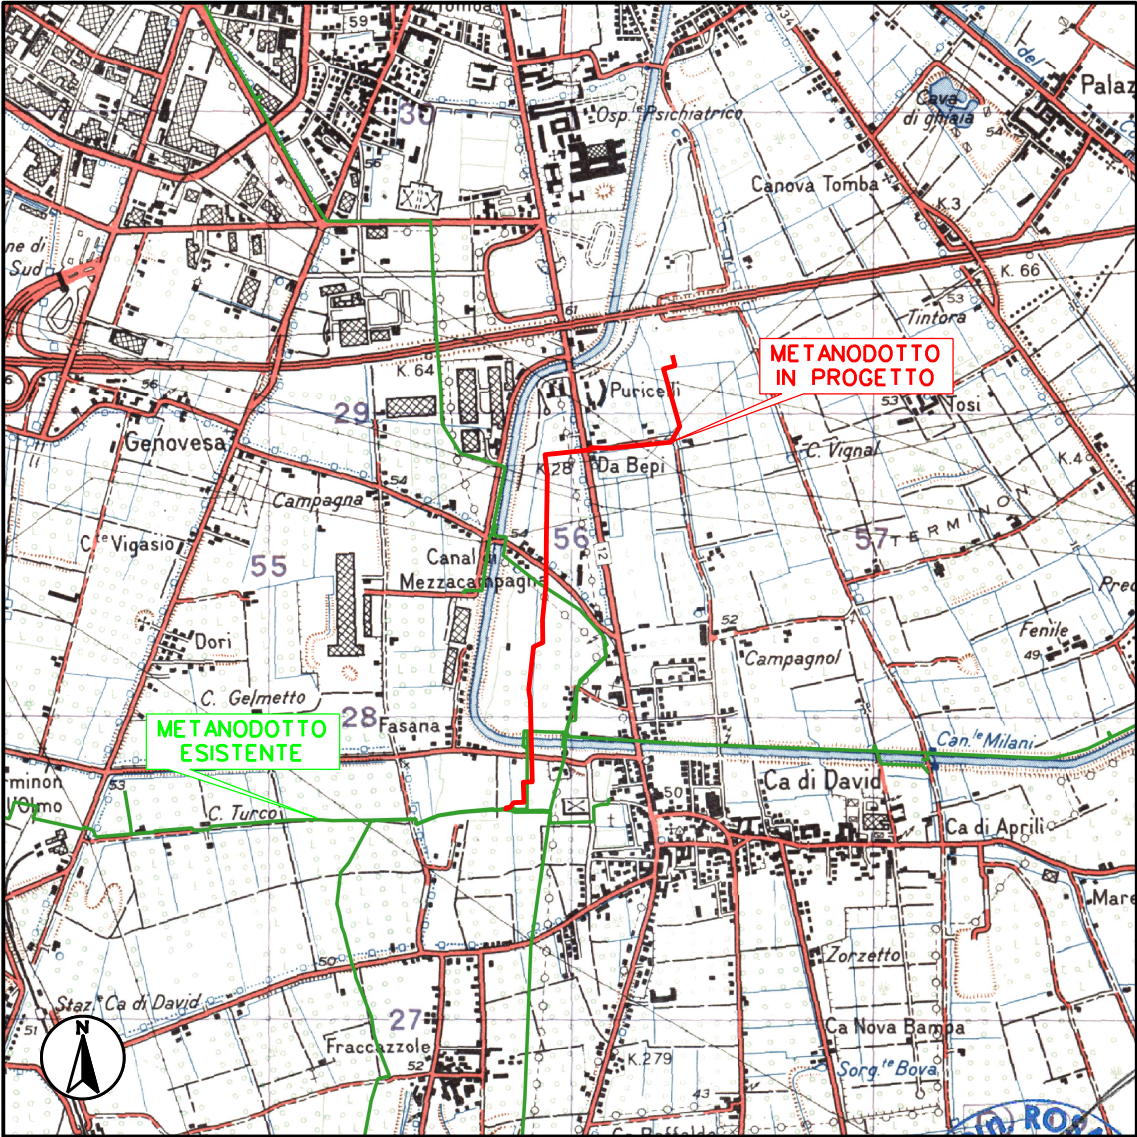


4	14/12/2023	IV EMISSIONE PER PERMESSI PER SPOSTAMENTO PIDA	GALLUZZO	ESPOSITO	ROSCIGNO														
3	25/08/2023	III EMISSIONE PER PERMESSI PER MODIFICHE TRACCIATO E NOTE PE	GALLUZZO	ESPOSITO	ROSCIGNO														
2	12/06/2023	II EMISSIONE PER PERMESSI A SEGUTO DI INDICAZIONI SRG	GALLUZZO	ESPOSITO	ROSCIGNO														
1	17/03/2023	EMISSIONE PER PERMESSI	GALLUZZO	ESPOSITO	ROSCIGNO														
0	25/01/2023	EMISSIONE PER COMMENTI	GALLUZZO	ESPOSITO	ROSCIGNO														
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.														
Committente		Progettista	DISEGNO																
			13-NOR-280-TP																
Cod. Tecnico: 21313			REVISIONE																
PROGETTAZIONE METANODOTTO ALLACCIAMENTO V-RETI S.P.A. DN 200 (8") DP 75 bar			<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			0	1	2	3	4									
			0	1	2	3	4												
Comune di: VERONA			COMMESSA: NQ/R22191/L01																
PARTICOLARE TUBO DI PROTEZIONE			Scala																
			sostituisce il sostituito dal																



PARTICOLARE DI MONTAGGIO DEI DISTANZIATORI ISOLANTI
A COLLARE E DELLE CHIUSURE DI ESTREMITA'

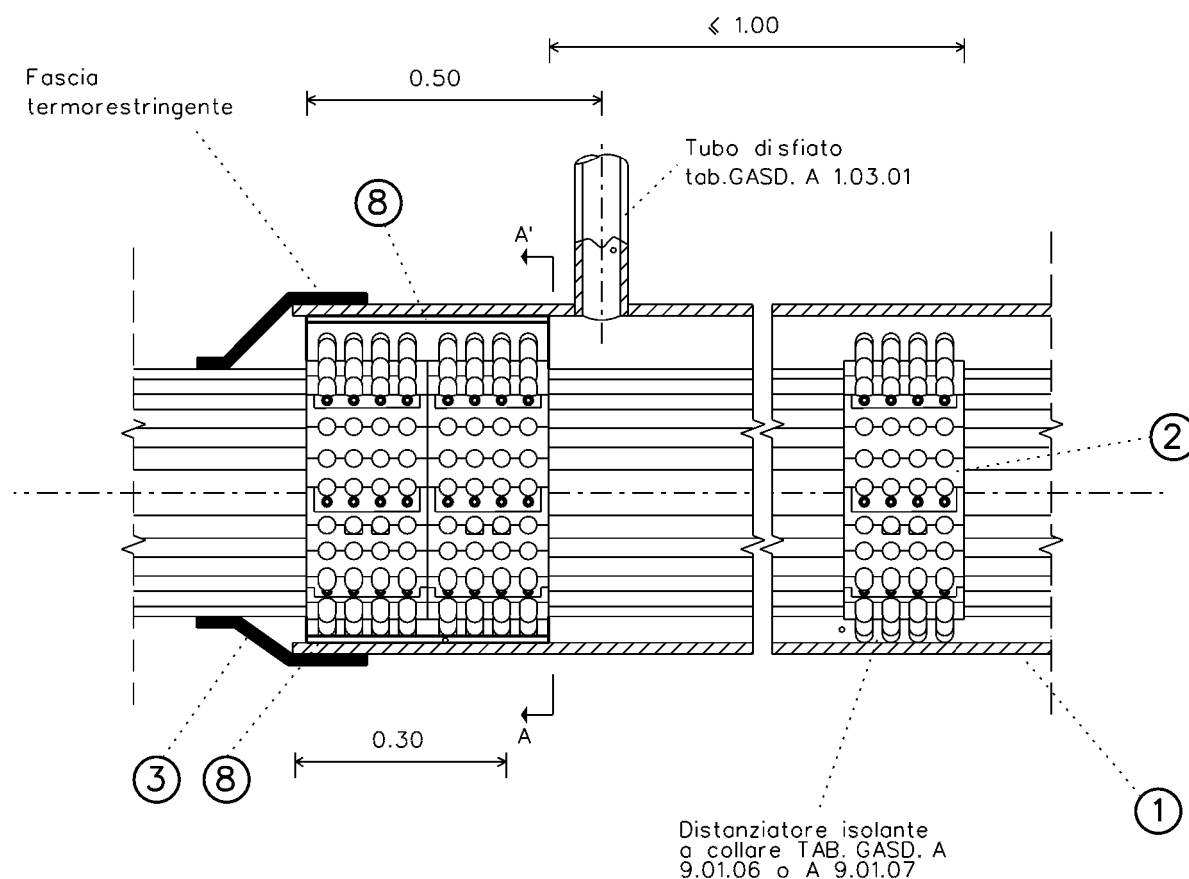

SEZIONE A-A'

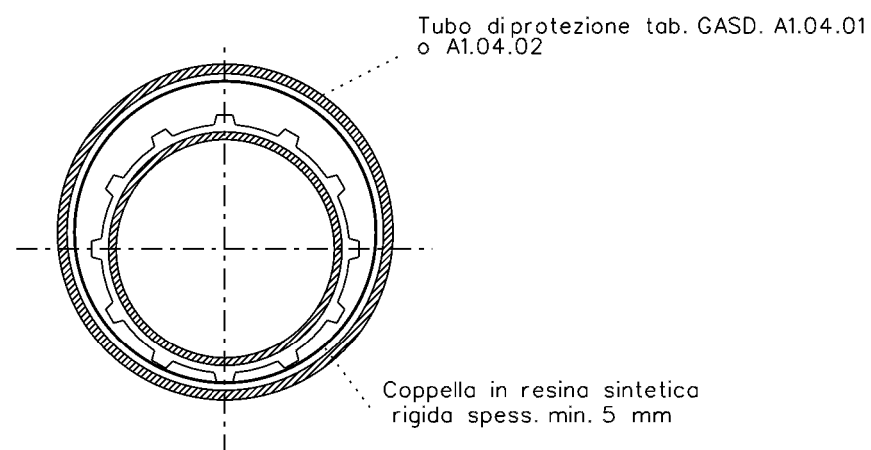

PARTICOLARE DI ATTACCO DEL TUBO DI SFIATO AL TUBO DI
PROTEZIONE

