

TRATTO IN T.P. IN ATTRAVERSAMENTO VIA GELMETTO
(Mediante Trivella/spingitubo)

ELENCO MATERIALI PER PROTEZIONE MECCANICA		
POS	DESCRIZIONE	QUANT.
①	Tubo di protezione in acciaio rivestito in polietilene DN 200 mm, Sp. 7 mm, TAB.GASD. A1.04.01	m. 20
②	Distanziatori isolanti a collare tipo B DN 200 mm TAB.GASD. A9.01.06	N. 20
③	Corredo completo per fasce termorestringenti DN 200 x 100	N. 2
④	Tubo per sfiati Sp. 3.2 mm DN 80 mm (parte interrata)	m. 10
⑤	Curve long-radius R=1.5d DN 80mm Sp.4.0mm α=90° TAB. GASD. A3.01.01	N. 2
⑥	Tubo per sfiato Sp. 2.9mm DN 80mm TIPO 2 TAB. GASD. A10.08.01	N. 1
⑦	Esalatore diritto in lega leggera DN 80mm TAB. GASD. A10.08.01.	N. 1
⑧	Coppella in resina sintetica rigida spess. min. 5 mm (Gasd.B1.04.00. Fg.6 di 9)	N. 1


TRATTO IN T.P. IN ATTRAVERSAMENTO STRADA DELLE TRINCEE
(Mediante trivella/spingitubo)

ELENCO MATERIALI PER PROTEZIONE MECCANICA		
POS	DESCRIZIONE	QUANT.
①	Tubo di protezione in acciaio rivestito in polietilene DN 200 mm, Sp. 7 mm, TAB.GASD. A1.04.01	m. 16
②	Distanziatori isolanti a collare tipo B DN 200 mm TAB.GASD. A9.01.06	N. 16
③	Corredo completo per fasce termorestringenti DN 200 x 100	N. 2
④	Tubo per sfiati Sp. 3.2 mm DN 80 mm (parte interrata)	m. 10
⑤	Curve long-radius R=1.5d DN 80mm Sp.4.0mm α=90° TAB. GASD. A3.01.01	N. 2
⑥	Tubo per sfiato Sp. 2.9mm DN 80mm TIPO 2 TAB. GASD. A10.08.01	N. 1
⑦	Esalatore diritto in lega leggera DN 80mm TAB. GASD. A10.08.01.	N. 1
⑧	Coppella in resina sintetica rigida spess. min. 5 mm (Gasd.B1.04.00. Fg.6 di 9)	N. 1

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N.


COROGRAFIA 1:25.000

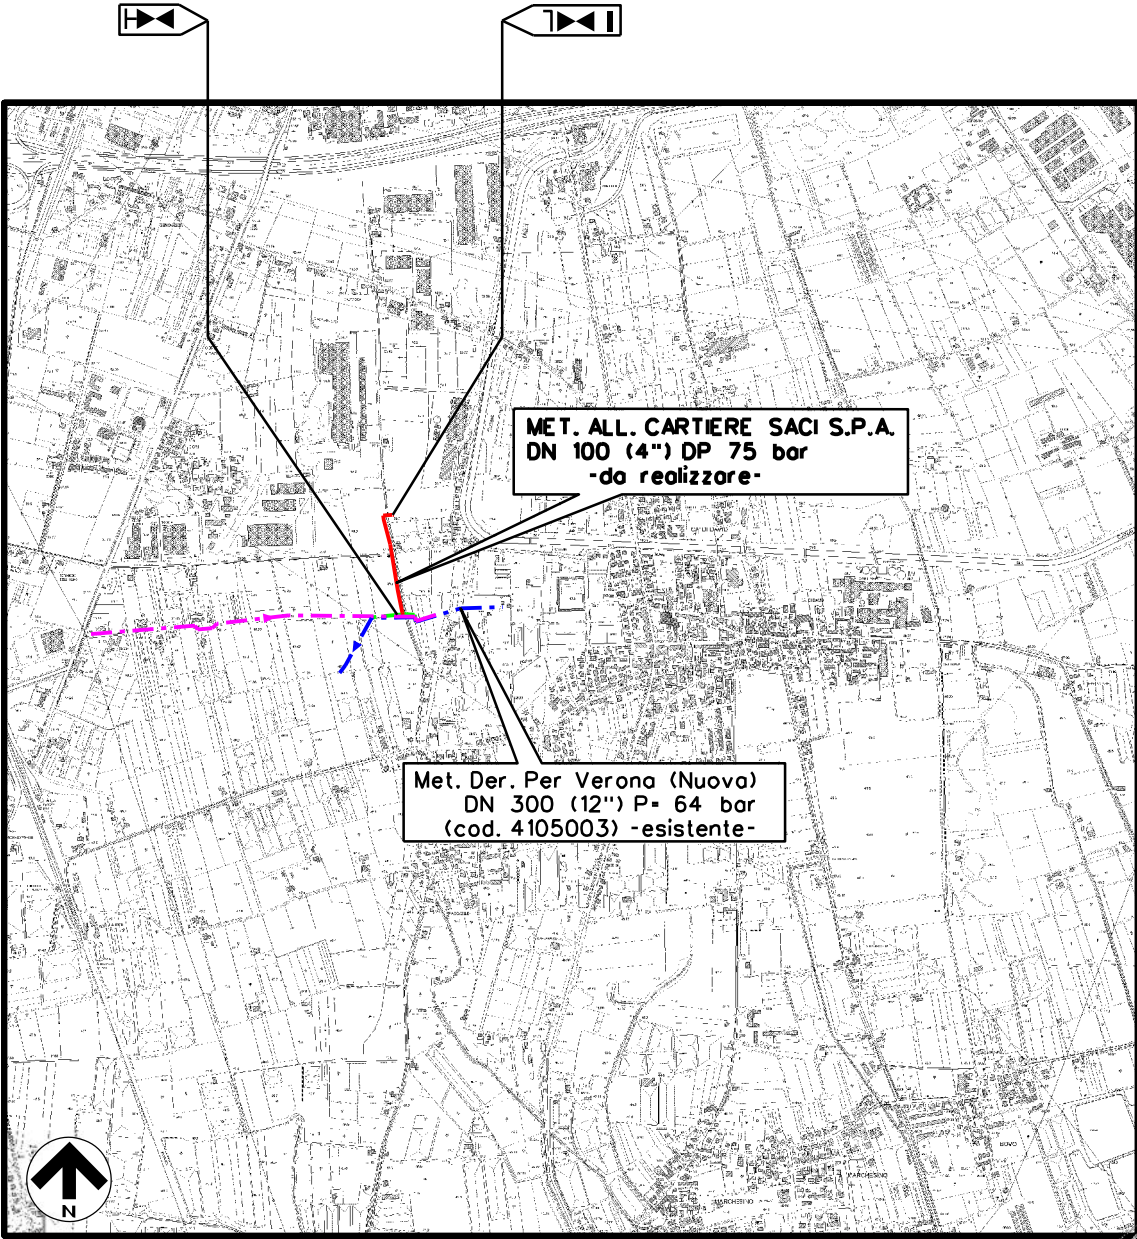


1	29/01/2021	EMISSIONE PER PERMESSI	FAIELLA	ESPOSITO	ROSCIGNO
0	23/11/2020	EMISSIONE PER COMMENTI INTERNI	FAIELLA	ESPOSITO	ROSCIGNO
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Committente		Progettista	DISEGNO		
snam			05-NOR-039-TP		
Codice met.: 20880			Fig. 1 di 2		
Oggetto: MET. ALL. CARTIERE SACI S.P.A. DN 100 (4") DP 75 bar			REVISIONE		
Comune di: VERONA (VR)			COMMESSA		
PARTICOLARE TUBO DI PROTEZIONE			NR/19386/R-L01		
			SCALA		
			A VISTA		
			sostituisce il sostituito dal		



PARTICOLARE DI MONTAGGIO DEI DISTANZIATORI ISOLANTI
A COLLARE E DELLE CHIUSURE DI ESTREMITA'

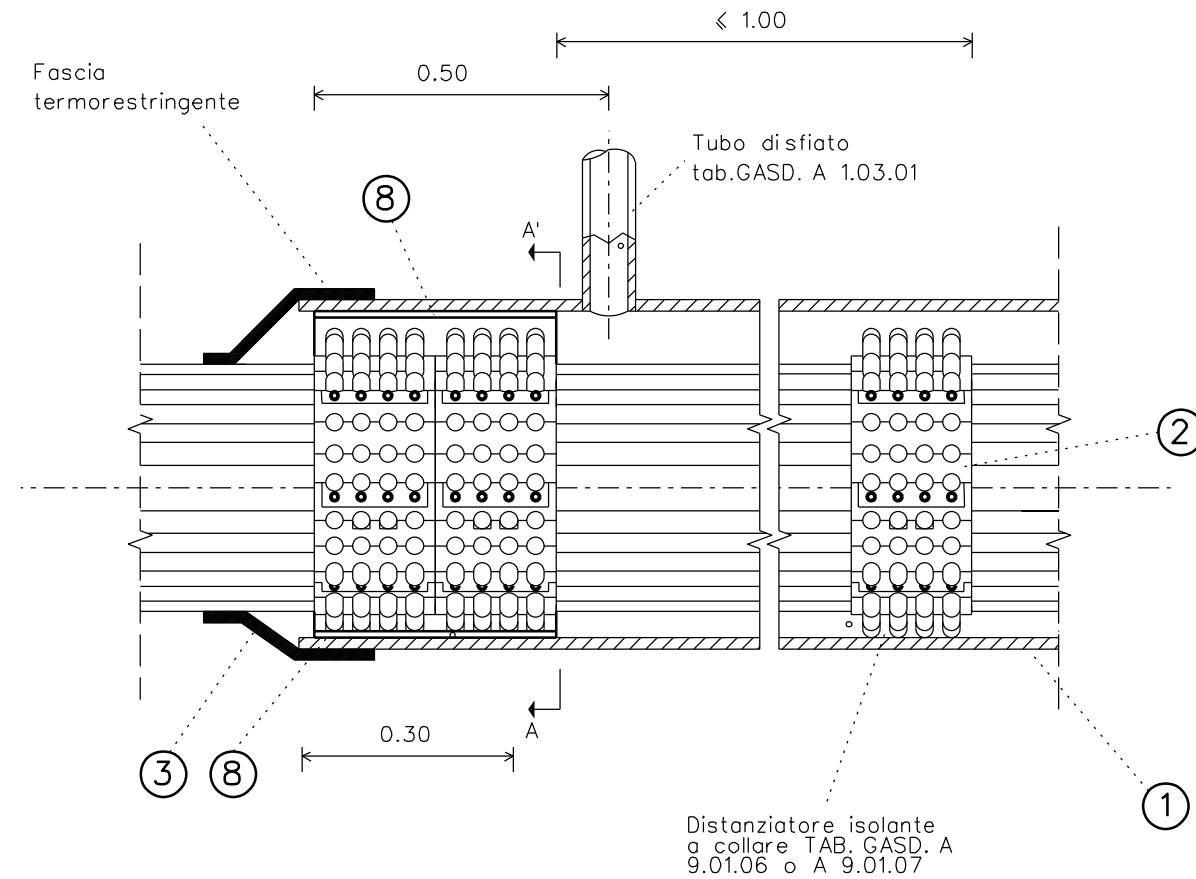

SEZIONE A-A'

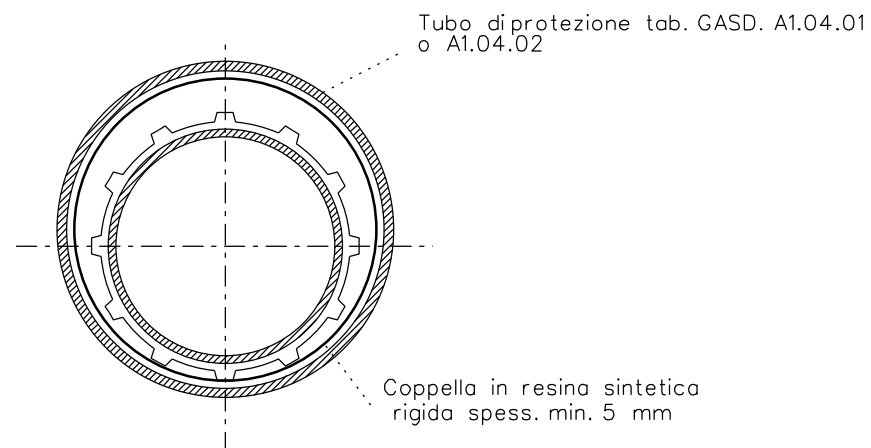

PARTICOLARE DI ATTACCO DEL TUBO DI SFIATO AL TUBO DI
PROTEZIONE

